



Váš dopis zn.:

ze dne: 11.08.2022

Naše značka: O22690084712/UTPCUL/JŠ

Vyřizuje: Šárka Jonová, DiS.

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 11.08.2022

ŠINFELT s.r.o.

Kratochvílova 280

413 01 Roudnice nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Oprava VO od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory, Roudnice nad Labem
Účel vyjádření:	K dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Roudnice nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Roudnice nad Labem
	Katastrální území: Roudnice nad Labem p.p.č. 4183, 4184/1, 2743/2 a další dle zákresu zájmového území
Žadatel:	ŠINFELT s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Kratochvílova 280, 413 01 Roudnice nad Labem 602 328 090, tintera@sinfelt.cz
Investor:	Město Roudnice nad Labem
Adresa, tel., e-mail.:	neuvedeno
Projektant:	Štěpán Tintěra
Vlastník dotčené IS:	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Předcházející vyjádření a vydaná rozhodnutí ANO/NE - SCVKZAD144754/UTPCUL/JŠ ze dne 11.8.2022 – k dokumentaci
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího VO na schodišti mezi ul. Havlíčkova - Bezručova ve městě Roudnice nad Labem, které je již zastaralé a bude navrženo v nových LED svítidlech dle standardu provozovatele (RMS). Celková délka kabelové vedení VO je 174 m. Na trase bude osazeno 6 nových stožárů.



Popis stavby:

Kabelové vedení pro veřejné osvětlení (dále jen VO), bude uloženo ve výkopu. Stávající VO na schodišti, bude demontováno a nahrazeno novými osvětlovacími tělesy včetně nového kabelového vedení uloženého v zemi. Pro pokládku kabelového vedení CYKY-J 4x10 se využije zeleného pásu a budovaného schodiště, ve kterém bude prováděn výkop pro uložení nového kabelu a usazeny sloupy VO, vedení bude uloženo v ohledu na uložení ostatních sítí. Kabelové vedení, bude uloženo ve výkopu 35/60 v kabelové chráničce KF 09063. Napojení nového VO bude z vrchního vedení na betonovém sloupu v ul. Bezručova, na kterém bude osazena pojistková skříň SP100. Z pojistkového vývodu se provede svod kabelem CYKY-J 4x10, který bude uložen v pancéřové trubce a připevněn ke sloupu pomocí bandimex pásků. Vývod v pojistkové skříni na sloupu bude jistěn pojistkami 3x16A/gG. Ve spodní části bude proveden propoj na stávající vrchní vedení ze svítidla č.6 převěsem pro zachování funkčnosti navazujícího osvětlení.

K předloženému záměru sdělujeme:

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovod do DN 500 mm
- Kanalizace do DN 500 mm
- Kanalizace DN 500 mm

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. **Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace** o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. **Skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytyčením přímo na místě**, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. **840 111 111**; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.



S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Při umístění jakýchkoliv staveb včetně stožárů VO, rozvodných, rozpojovacích, pojistkových aj. skříní, uzemnění, apod. je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
2. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
3. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením.
4. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
5. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit umístění stožárů VO, rozvodných, rozpojovacích, pojistkových aj. skříní a trasu pokládaného zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. **840 111 111**, e-mail info@scvk.cz.
6. Zahájení prací nám bude 30 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž nám bude písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno ukončení stavebních prací.
7. Stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat. Při provádění stavebních prací nebudou stávající vodovodní řady a kanalizační stoky poškozeny.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací Litoměřice, tel: **840 111 111**. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
9. Při souběhu a křížení pokládaných kabelů s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.
10. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.
11. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.



12. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
13. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.


Šárka Jonová, DiS.
referent technicko-provozní činnosti


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
278

Na vědomí:

- provoz vodovodů Litoměřice
- provoz kanalizací Litoměřice

Příloha:

- situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

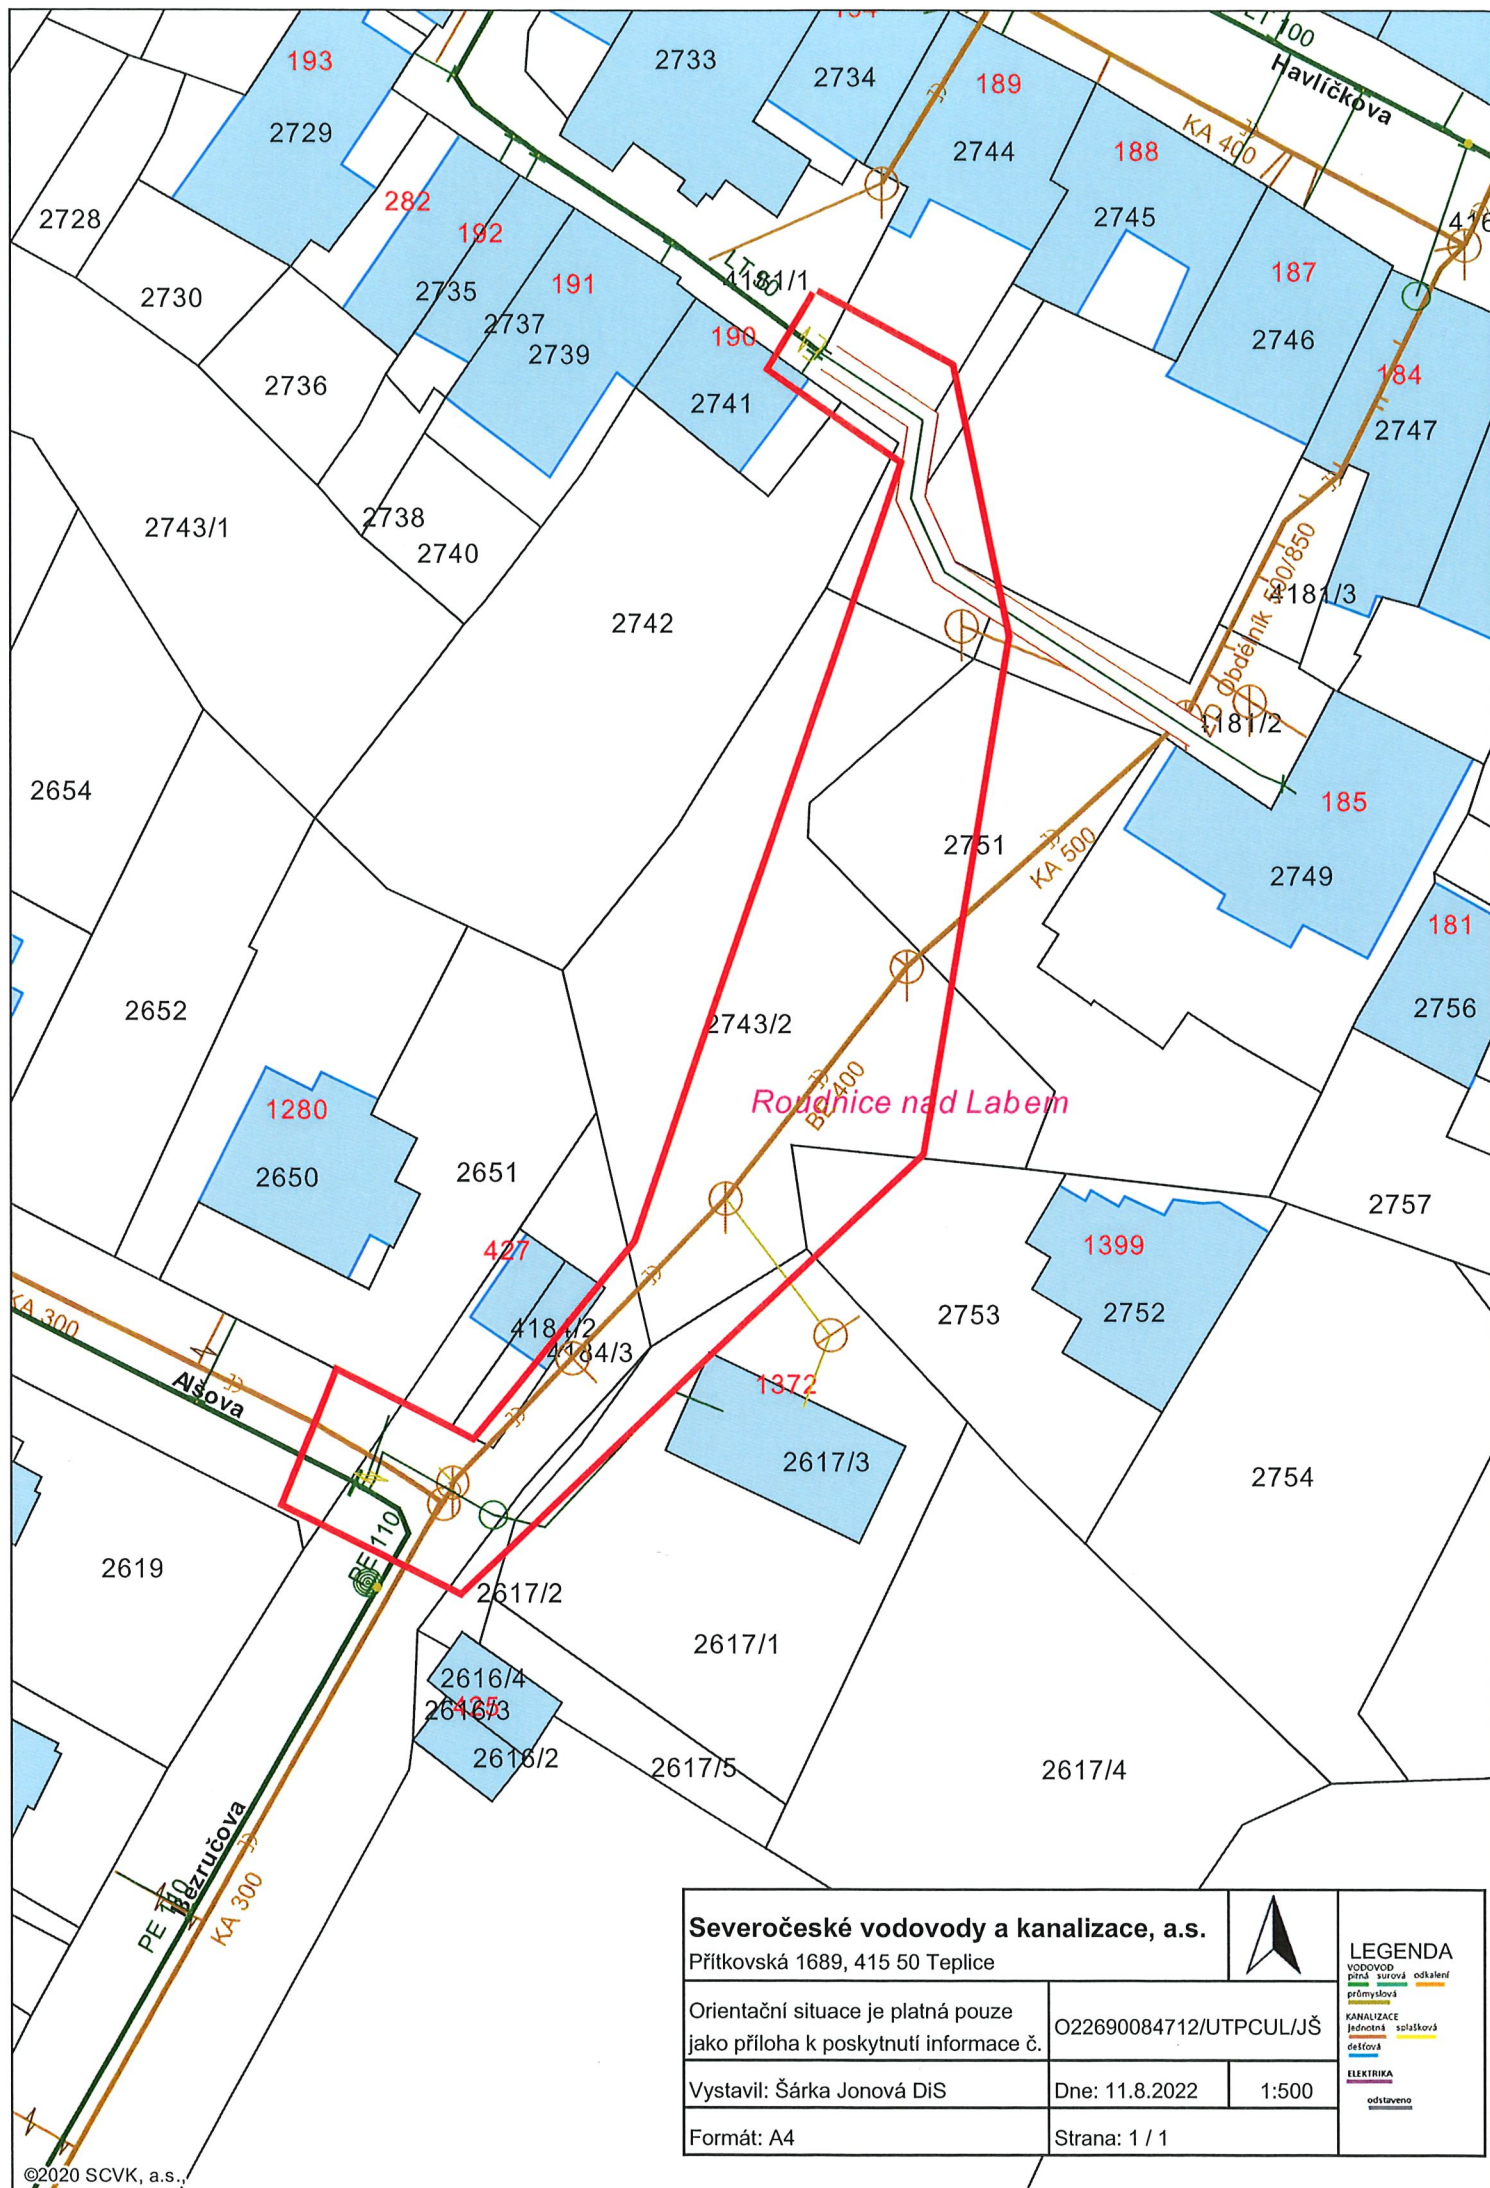

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

Vystavil: Šárka Jonová DiS

Formát: A4

O22690084712/UTPCUL/JŠ

Dne: 11.8.2022

Strana: 1 / 1



LEGENDA

VODOVOD
přímá sítí
průmyslová

KANALIZACE
jednotná
odštěpová

ELEKTRIKA
odstaveno