



ŘEZ KYNETOU:

(A1) Uložení 1x kabel VO a 1x kabel NN pod komunikací výkop 50/120 v PE-HD 110 zakrytí plastové desky s uložením zemnice

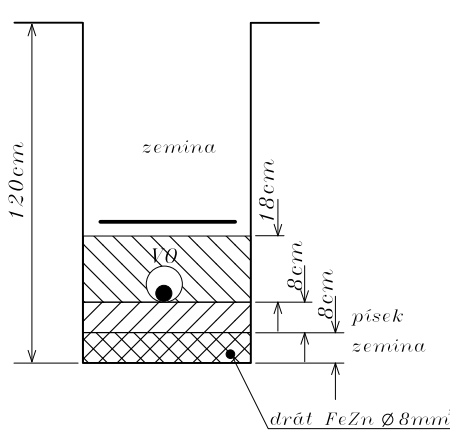


(A2) Uložení 1x kabel VO a 1x kabel NN v terénu výkop 35/80 zakrytí plastové desky s uložením zemnice

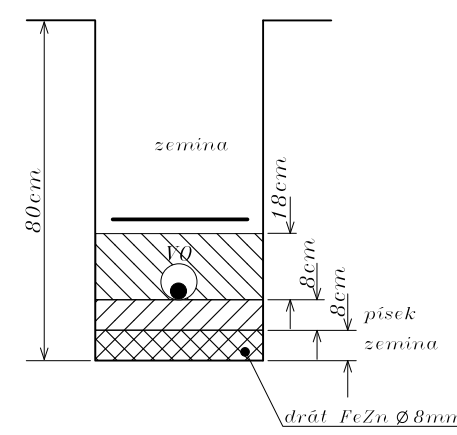

(6.1) - (6.6) DW Windsor York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG 42 0047 0000 100 York-16LED- A2

LEGENDA SÍTÍ:


- GasNet - linie plynovodu STL
- ČEZ Distribuce - podzemní vedení NN
- ČEZTIS - měřicí kabel
- SCVK - stoka jednotná
- SCVK - vodovod pitná
- RETE Internet - optické kabely

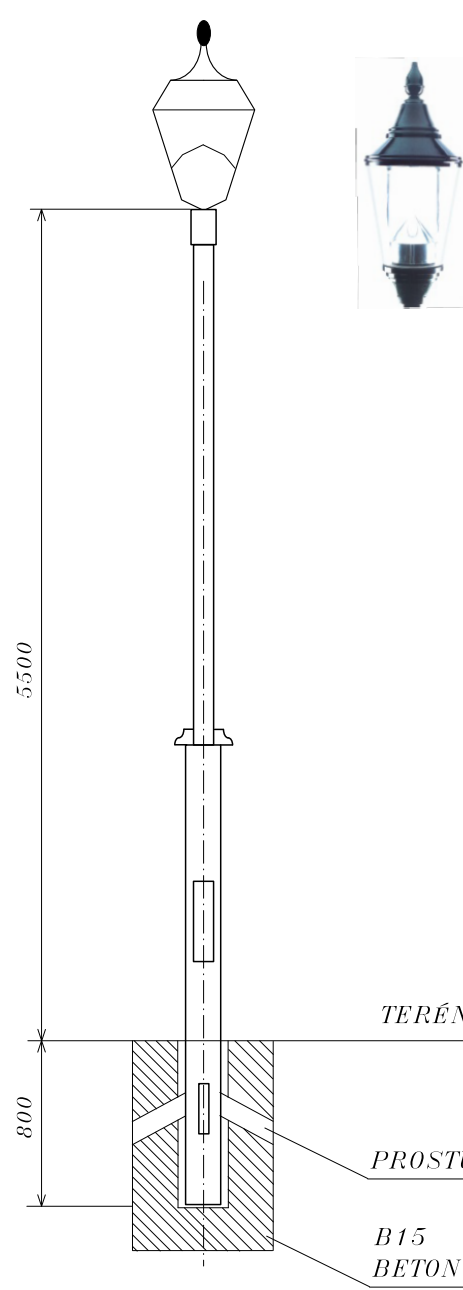

Svitidlo:
DW Windsor York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG
42 0047 0000 100 York-16LED- A2
C. výrobku: York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG
42 0047 0000 100
Světelný tok (Svitidlo): 4785 lm
Světelný tok (Zdroje): 4791 lm
Výkon svítidla: 47.0 W

Stožár:
Dvoustupňový bezpaticový výška 5,5m, vrchlík d=76mm
ozdobné litinové doplňky Cardiff, R2,
příprava pro vánoční výzdobu cca 200mm od vrcholu stožáru
finální povrchová úprava RAL7016 (Antracit)

ZÁKLAD SADOVÉHO SLOUPU:

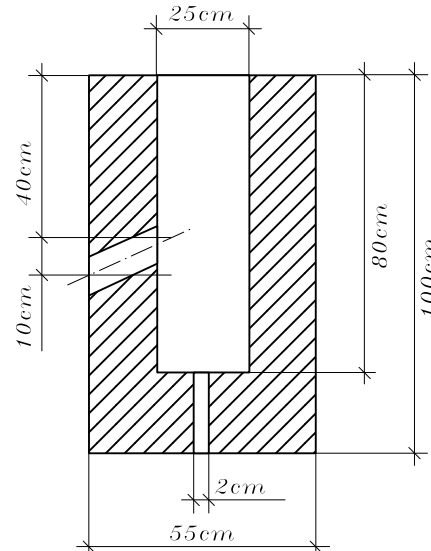

- OCHRANA PŘED ND DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.2, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKŮ V SÍTI TN-C
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3-FEN 50Hz 400/230V
- PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Projektant - autoriz. osoba: | Vypracoval: | <div>ŠINFELT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ</div> <div>ŠINFELT s.r.o. Křesčkovská 28, 41301 Roudnice n.L. Tel. 416 833028, 41682861-7 E-mail: info@sinfelt.cz www.sinfelt.cz</div> |
| Miroslav Kvintus | Štěpán Tintěra | |
| Investor: | Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01 | |
| Akce: | Rekonstrukce VO v ul. Poděbradova Roudnice nad Labem | |
| Průběh: | KOORDINAČNÍ SITUACE | |
| Příloha: | Čís. výkresu: | <div>1 : 500</div> <div>C3</div> |